


do Uchwały Nr VI/32/2011
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 26 maja 2011 roku

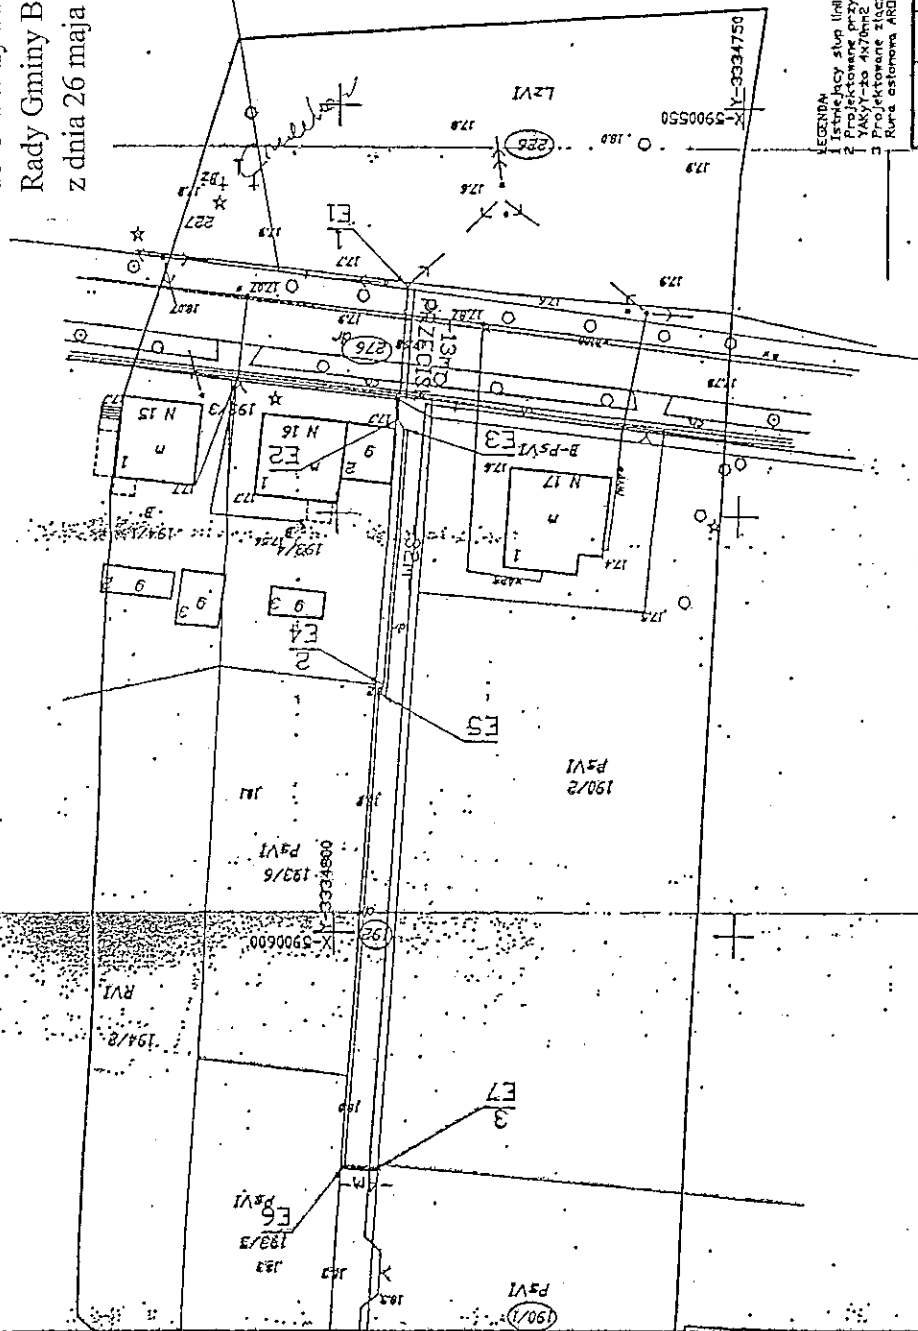


LEGENDA:

- 1 Istniejący słup linii napowietrznej 0,4 kV nr 1111/1
- 2 Projektowane przyłącze kablowe 0,4 kV
- 3 YAKY-to 4x70mm² - 130m (dł. trasy 111n)
- 3 Projektowane złącze kablowa - ponarowe ZOP
- 4 Rura osłonowa ARBIT DVK 110

[illegible]

Sir. A



USELUGI GEDDEZYJNE
Kierownicy Aliacji
Specjalizacja: 1007 MCN, 1007 MCN,
74-000 DEPTO, ul. M. 1, 1007 MCN,
tel. 093 200 20 64, kom. 9 427 616 14,
NIP 577-100-38-77

[illegible]

STAROSTA MYSLIBORSKI
Władysław Górecki
ul. Kościelna 1, Katarzyna
II Kościelna, Mianówko-Mielnik

Przebieg choroby: zapalenie śródmięzdzicy | zapalenie
śródmózgowia | zapalenie opon błonowych | zapalenie
szkła w. 18. VI 1979 r. 2.4.17. 1980 r. 4. VI 1980 r.
Przebieg choroby: zapalenie śródmięzdzicy | zapalenie
szkła w. 18. VI 1979 r. 2.4.17. 1980 r. 4. VI 1980 r.

2001 05 05

Imię i nazwisko
Data


do Uchwały Nr VI/32/2011
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 26 maja 2011 roku

[illegible]

04043535

- [illegible]

	X	Y
E1	5906665429	333608154
E2	5906665570	333608216
E3	5906665594	333608252
E4	5906665584	333608326
E5	5906648566	333612219
E6	590653716	333614986
E7	590652173	333619431
E8	590652088	333619438

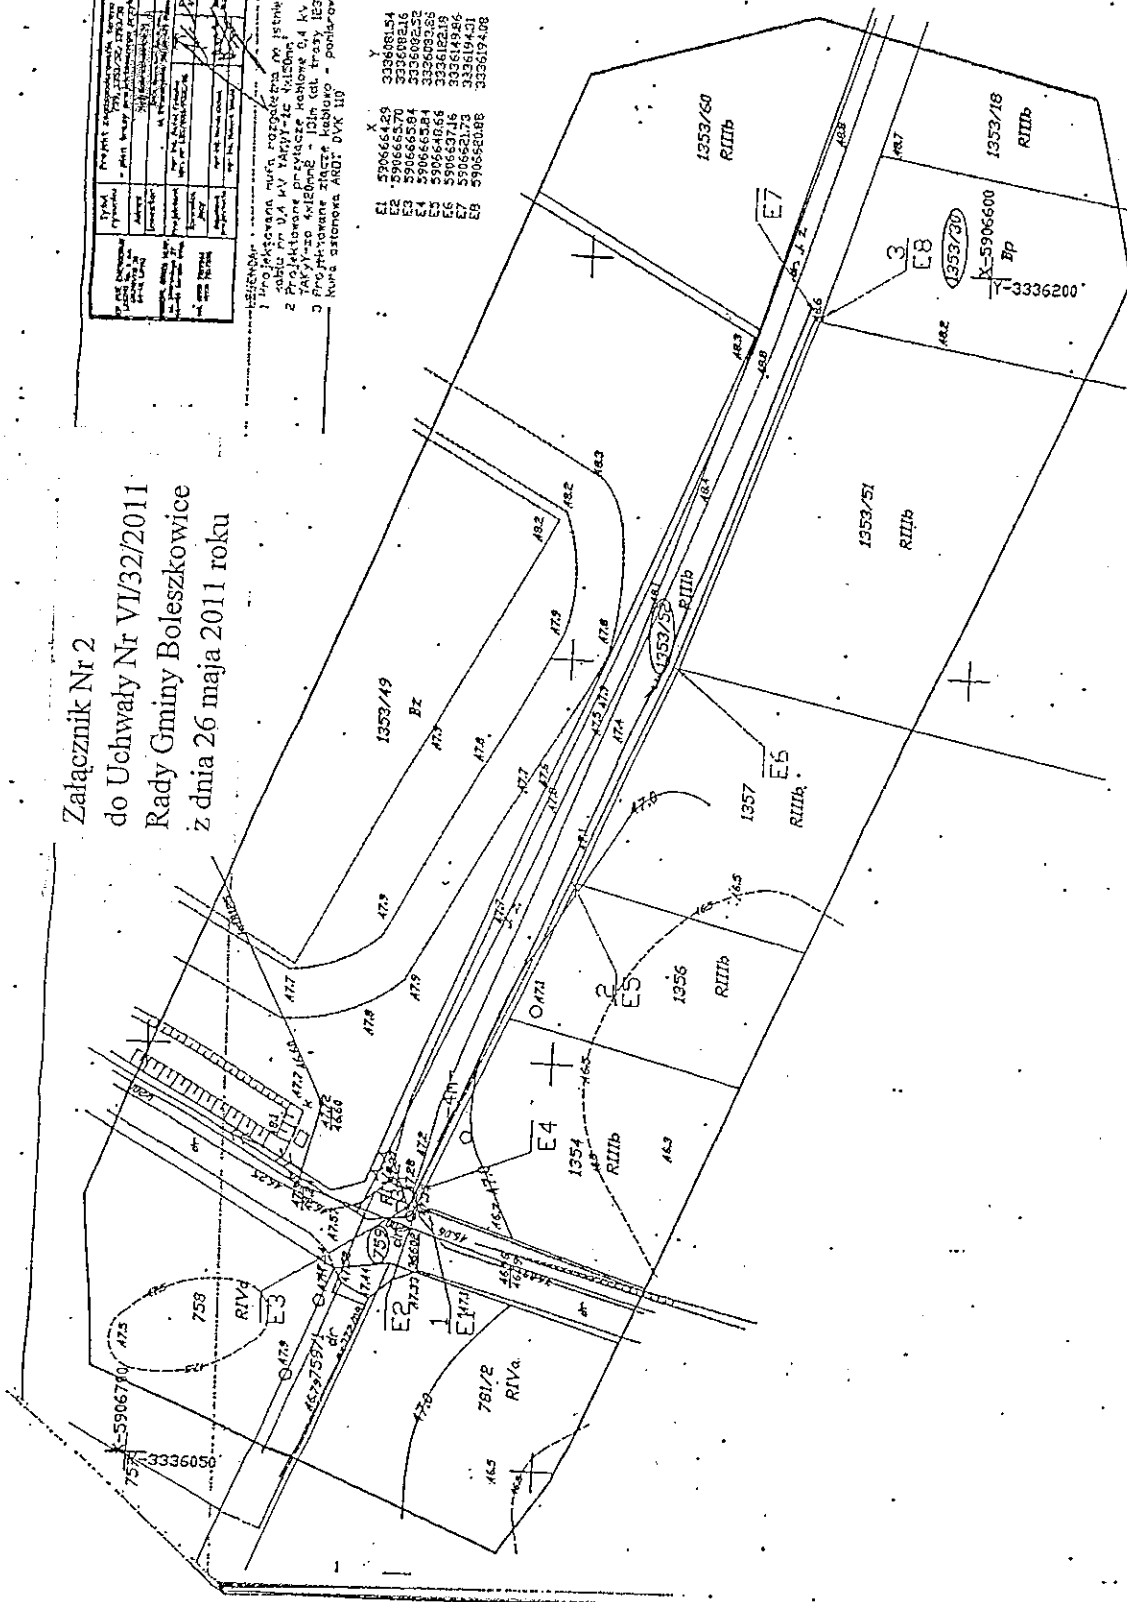

X-5907400,00 Y-3339500,00

Starosta Mysliborski

positive Elektroengelyane 0,4 kV

(Nicht anfertigen bei unzureichender Ausstattung)

W tym celu należy przede wszystkim wyodrębnić z ogólnych przepisów ustawy o ochronie informacji o źródłach finansowania działalności politycznej i partyjnej, które mają zastosowanie do wyodrębnienia i zbadania poszczególnych informacji. W tym celu należy przede wszystkim wyodrębnić z ogólnych przepisów ustawy o ochronie informacji o źródłach finansowania działalności politycznej i partyjnej, które mają zastosowanie do wyodrębnienia i zbadania poszczególnych informacji.

2001


INT. FIVE HOURS

Uzadana Dokumenty Projektu

2010-08-23

(judo-11)

croch

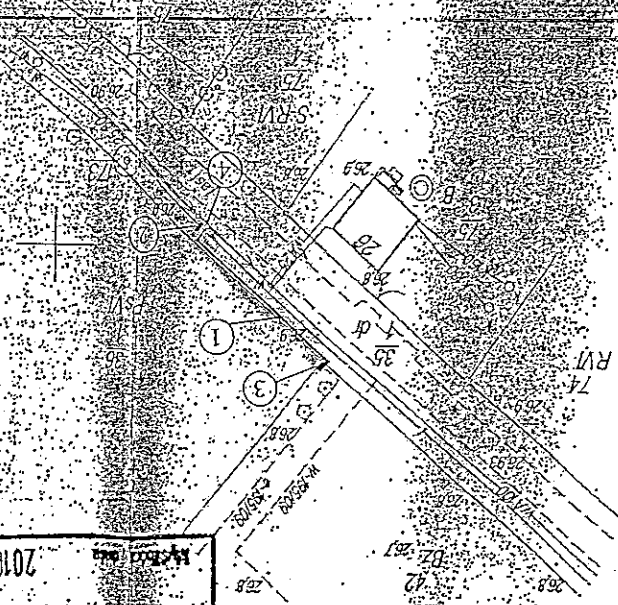

Przyłacz kablowy, 4x35 mm², d=28,7 mm
Przeputst kablowy, 4x35 mm², d=28,7 mm
Złaczce podłojkowe, 4x35 mm², d=28,7 mm
Slup Nr III/64, 2200 mm, napowietrzny, 4x35 mm², d=28,7 mm
Ojektowany miodownik, miodnik przepiec, 3x35 mm², d=28,7 mm

Projekt zagospodarowania terenu - przyłącze kablowe m-0,4 kV	Literatura rysunku	Szkiełko z o.o. Oddział Gorzów Wlkp. Pracownia Projektowa ul. Energetyków 4 65-100 Gorzów Wlkp. tel. 95 721 7555	Nr. opisu D/46/10	Nr. rys. P.455
Zwieńczone wiejska. Gudyszewo, nr 42	Obiekt			
ENEA Operator Sp. z o.o. Udział Dystybuacji Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 37	Inwestor			
Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej ul. Świerkowa 2 65-001 Zielona Góra	Projektant	Nr. opisu D/46/10	Nr. rys. P.455	